
SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

CLAMPS TEST type 4 **A191088**

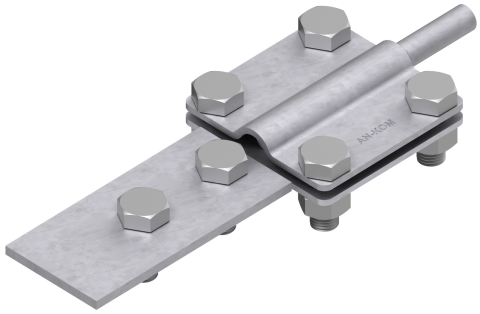

WERSJA MATERIAŁOWA:

OPIS:
Control connection. Connecting a flat conductor to a round conductor.

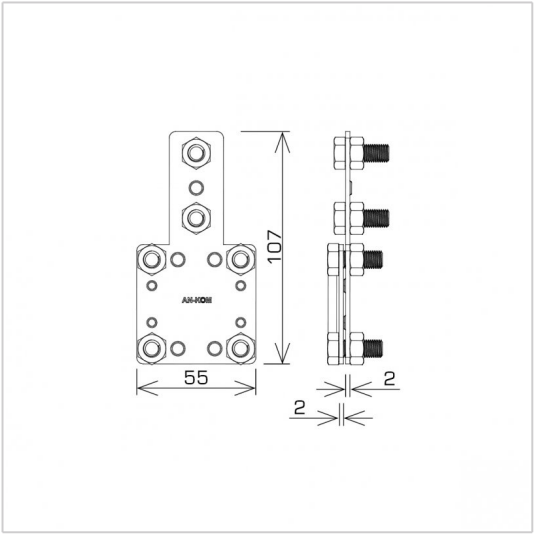

symbol typ	**A191088** AN-07B/OG/
screws	
conductors dimensions	
klasa odporności prądowej	H=100 kA

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88